

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 434/UBND-CN

V/v quyết toán hạng mục Di
dời đường dây 35kV thuộc
dự án Bệnh viện đa khoa
vùng Tây Nguyên

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Y tế.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 85/STC-ĐT ngày 12/01/2017 của Sở Tài chính về việc quyết toán hạng mục Di dời đường dây 35kV thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, kèm theo Biên bản làm việc ngày 03/6/2016 của liên ngành. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương quyết toán hạng mục Di dời đường dây 35kV thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn trên (có bản sao kèm theo).


Sở Y tế (Chủ đầu tư) có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính để thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán theo quy định. /: *tu*

Nơi nhận: *kh*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.19)

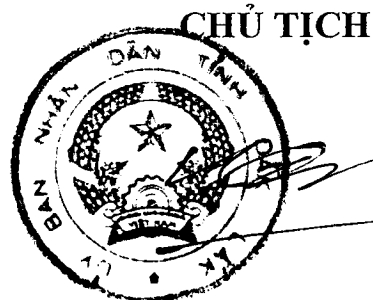

Phạm Ngọc Nghị



UBND TỈNH ĐẮKLẮK
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85 /STC-ĐT

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 01 năm 2017

V/v quyết toán hạng mục Di dời
đường dây 35KV thuộc dự án Bệnh
viện đa khoa vùng Tây Nguyên

496

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Sở Tài chính nhận được Tờ trình số 470/TTr-SYT ngày 14/12/2016 của Sở Y tế về việc thẩm tra phê duyệt quyết toán hạng mục Di dời đường dây 35KV thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; (kèm theo biên bản họp các ngành về việc xử lý khối lượng, nội dung công việc di dời đường dây 35KV, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên).

Sau khi xem xét, Sở Tài chính báo cáo, trình UBND tỉnh như sau:

Tại mục 2, Văn bản số 8898/UBND-CN ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh V/v thay đổi phương án thiết kế hạng mục Di dời đường dây 35KV thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên có nêu: “ UBND tỉnh thống nhất cho thực hiện thủ tục thanh quyết toán khối lượng theo quy định. Yêu cầu Sở Y tế tổng hợp, báo cáo cụ thể nội dung khối lượng đã thực hiện đề nghị quyết toán và đề xuất hướng xử lý công việc còn dở dang, trách nhiệm các đơn vị liên quan (nếu có) gửi đến Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính để xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết ” (có bản photo kèm theo).

Sau khi tổng hợp, ngày 03/6/2016 Sở Y tế đã mời các ngành họp xử lý khối lượng, nội dung công việc di dời đường dây 35KV, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (có photo biên bản họp kèm theo), đồng thời đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên cơ sở nội dung đã được các ngành thống nhất tại cuộc họp; đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương thống nhất khối lượng theo biên bản họp liên ngành ngày 3/6/2016 làm cơ sở quyết toán hạng mục Di dời đường dây 35KV thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để Sở Tài chính thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán hạng mục nêu trên.

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KHĐT; Sở Y tế;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VT, ĐT (ĐT-4b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đinh Xuân Diệu



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8898 /UBND-CN
V/v thay đổi phương án thiết kế
Hạng mục di dời đường dây điện
35kV thuộc công trình Bệnh viện
vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1894/SKHĐT-TDDA ngày 21/11/2014, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tại Công văn số 200/SYT-TCKT ngày 19/8/2014, Biên bản họp ngày 17/7/2014, về việc thay đổi phương án di dời đường dây điện 35kV thuộc công trình Bệnh viện vùng Tây Nguyên; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho thay đổi phương án thiết kế Hạng mục di dời đường dây điện 35kV thuộc công trình Bệnh viện vùng Tây Nguyên, từ đường dây điện 35kV độc lập sang đường dây điện 22kV đi mạch kép (hai dây đi chung một trụ) và hướng tuyến đi dọc theo hàng rào trong khuôn viên Bệnh viện vùng Tây Nguyên, theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan. Sở Y tế (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi, điều chỉnh và thực hiện Hạng mục công trình theo quy định.

2. Về xử lý khối lượng, nội dung công việc đã thực hiện di dời đường dây 35kV theo phương án cũ (di dời đường dây điện 35kV độc lập): Về nguyên tắc UBND tỉnh thống nhất cho thực hiện thủ tục thanh quyết toán khối lượng hoàn thành theo quy định. Yêu cầu Sở Y tế tổng hợp, báo cáo cụ thể nội dung, khối lượng đã thực hiện đề nghị quyết toán và đề xuất hướng xử lý công việc còn dở dang, trách nhiệm các đơn vị liên quan (nếu có), gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết./

Nơi nhận: *nghe*

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, XD;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND TP Buôn Ma Thuột;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công ty Điện lực Đắk Lắk;
- Các Phòng: VHXH, TH;
- Lưu: VT, CN. (Tr.26)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Dham Ênuôi



BIÊN BẢN HỌP

Về việc xử lý khối lượng, nội dung công việc di dời đường dây 35Kv,
thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8898/UBND-CN, ngày 02/12/2014 về việc thay đổi phương án thiết kế Hạng mục di dời đường dây điện 35Kv, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2016 tại văn phòng Sở Y tế tiến hành tổ chức cuộc họp nhằm tổng hợp các ý kiến của các Sở, ban, ngành về khối lượng đã thực hiện đề nghị quyết toán và đề xuất hướng xử lý công việc còn dở dang Hạng mục di dời đường dây điện 35KV thuộc công trình Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1. Sở Y tế Đắk Lắk (Chủ đầu tư):

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Trung Thành | Chức vụ: PGiám đốc |
| - Ông: Đặng Minh Cảnh | Chức vụ: Trưởng ban QLDA |
| - Ông: Ninh Tiên Hoàng | Chức vụ: phó Trưởng phòng TCKT |
| - Ông: Nguyễn Văn Bình | Chức vụ: Cán bộ ban QLDA |

2. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Ông: Lê Nguyễn Thái Bình Chức vụ: CV Phòng Thẩm định

3. Đại diện Sở Tài chính: Có mời tài giấy mời số 74/GM-SYT ngày 31/05/2016, nhưng do bận việc nên không tham dự

4. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đắk Lắk

- Ông: Đào Ngọc Tân Chức vụ: CB C.ty CPTVXD Đắk Lắk

5. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Việt Phương.

- Ông: Ngũ Văn Khánh Chức vụ: Giám đốc

6. Đại diện Công ty điện lực Đắk Lắk: :

- Ông: Nguyễn Trọng Thắng Chức vụ: Tp KH-KT XN TV và XLD

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Trung Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp, thông qua các nội dung sau :

Hạng mục công trình di dời đường dây điện 35 Kv được Công ty Điện lực điện lực khảo sát thiết kế. Sở Xây dựng Đắk Lắk thống nhất thỏa thuận mặt bằng hướng tuyến di dời đường dây tại Công văn số 903/SXD-QH ngày 31/8/2009. Sở Y tế phê duyệt năm 2008, với phương án thiết kế là di dời tuyến đường dây điện 35 Kv trong khuôn viên bệnh viện ra bên ngoài; Hạng mục công trình khởi công xây dựng từ



tháng 12/2011, đến tháng 7/2012 thì tạm dừng, khối lượng đạt 995 triệu đồng (giá hợp đồng), Lý do có 12/33 hộ dân không nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng. Mặt khác theo Công văn số 6850/ĐLPC-KH ngày 07/08/2014 của Điện Lực Đắk Lắk, năm 2012, trạm biến áp 110 KV Ea Tam đã đi vào hoạt động nên đường dây hiện có tại khu vực sẽ không vận hành ở cấp độ điện áp 35 KV mà chuyển sang vận hành ở cấp độ 22 Kv. Theo đó, khi giảm cấp điện áp thì hành lang tuyến điện cũng giảm có thể thiết kế đi dọc theo hàng rào, trong khuôn viên của bệnh viện.

Với những nội dung nêu trên, để giảm tối đa công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi công trình và giảm chi phí đầu tư. UBND tỉnh đã đồng ý thay đổi phương án thiết kế hạng mục nêu trên tại Công văn số 8898/UBND-CN ngày 02/8/2014. đồng thời đã thống nhất cho chủ đầu tư thanh quyết toán khối lượng hoàn thành dở dang trên cơ sở đề xuất ý kiến của các sở, ban, ngành. Do đó Sở Y tế tổ chức cuộc họp báo cáo nội dung, khối lượng đã thực hiện như sau:

1. Kiểm tra thực địa về khối lượng đã thực hiện:

1.1. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng:

1.1. Đợt 1 được phê duyệt tại Quyết định số 2991/QĐ-UBND, ngày 21/4/2011 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hạng mục thu hồi móng trụ trong đó có 15 số hộ bị ảnh hưởng, với số tiền: 91.188.820 đồng. các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

1.2. Đợt 2 được phê duyệt tại Quyết định số 5800/QĐ-UBND, ngày 01/10/2013 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung móng trụ, móng neo và các thửa đất bị ảnh hưởng dưới hành lang tuyến điện. Số hộ dân bị ảnh hưởng: 33 hộ, với tổng tiền: 409.128.880 đồng (trong đó, có 18 hộ đã nhận tiền đền bù là 215.926.000 đồng; 12 hộ chưa nhận là 193.202.880 đồng).

1.3. Tổng số hộ dân đã nhận đền bù qua hai lần phê duyệt: 33 hộ, với số tiền là : 307.114820.đồng (91.189.820 đồng + 215.926.020 đồng)

1.2. Khối lượng thực tế thi công:

Số TT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	
			Theo hợp đồng	Thực hiện
1	Móng trụ MT-6	Móng	30	16
2	Móng neo MN15-5	Móng	34	18
3	Tiếp đất RC4	HT	22	16

1.3. Tổng hợp chi phí:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Theo Hợp đồng	Đã giải ngân		
			Cộng	Trong đó	
				Thanh toán	Tạm ứng
A	B	C	1=2+3	2	3
1	Hỗ trợ bồi thường				
2	Lập dự toán	500.318	307.115	307.115	
3	Thẩm tra dự toán	84.390	75.951	75.951	
4	Thi công	11.684	10.000	10.000	
5	TV giám sát TC	2.444.107	1.161.446	522.892	638.554
6	BQLDA	68.694	13.165	13.165	
7	Chi phí khác	66.253	13.894	13.894	
	Tổng cộng	3.221.149	1.581.571	943.017	638.554

Dưới đây là ý kiến của các sở, ban, ngành tại cuộc họp. Sở Y tế tiến hành tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

1. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đắc Lắc
Về khối lượng đã thi công TVGS đã báo cáo cụ thể tại báo cáo số 03/BC-TVGS, ngày 18/03/2014 gửi chủ đầu tư. Đề nghị các cấp thống nhất quyết toán phần khối lượng đã thi công cũng như quyết toán chi phí TVGS mà chủ đầu tư đã chuyển thanh toán.

2. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Việt Phương.
Công ty đề nghị Chủ đầu tư, Sở tài chính; Sở Kế hoạch đầu tư thống nhất về khối lượng đã thi công đề nghị cho Quyết toán công trình dở dang. kinh phí tạm ứng của đơn vị 638.554.000 đồng đơn vị sẽ có trách nhiệm hoàn trả cho nhà nước theo Quy định.


3. Đại diện Công ty điện lực Đắc Lắc:

Năm 2008 Công Ty đã khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán Hạng mục di dời đường dây 35 Kv thuộc Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên. Đề nghị các cấp ban ngành thống nhất phần khối lượng đã thực hiện mà chủ đầu tư đã chuyển thanh toán cho Công Ty Điện lực.

4. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thống nhất cho thực hiện cho thực hiện Về việc thanh quyết toán khối lượng đã thi công, UBND tỉnh đã thống nhất thực tại Công văn số 8898/UBND-CN ngày 02/12/2014.

- Đề nghị Sở Y tế tổng hợp khối lượng đã thực hiện, xác định giá trị; lập báo cáo cụ thể hướng xử lý và xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan (nếu có); phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.



Kết luận của chủ trì cuộc họp:

Thông nhất với ý kiến của các đơn vị liên quan, Yêu cầu đơn vị thi công nộp trả NSNN số tiền còn tạm ứng là 638.554.000 đồng,


Chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan lập báo cáo, đề xuất hướng xử lý công việc còn dang dở gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên tham dự thông qua và thống nhất ký tên.


Trên đây là ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan, Sở Y tế tổng hợp kính trình Sở Tài chính, Sở kế hoạch và đầu tư thông nhất chủ trương, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2016./.

THƯ KÝ



Ninh Tiên Hoàng

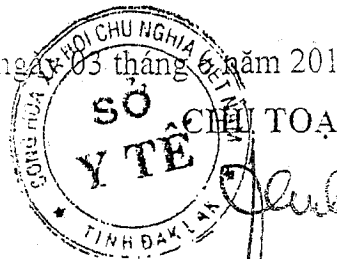

Nguyễn Trung Thành


THÀNH PHẦN THAM DỰ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ




LÊ NGUYỄN THÁI BÌNH

C.TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẮK LẮK




Đào Ngọc Tâm

C.TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

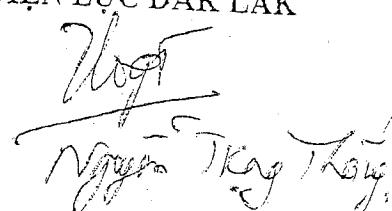

ĐƠN VỊ THI CÔNG



Nguyễn Văn Mạnh

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Lưu VT, FKKT.